

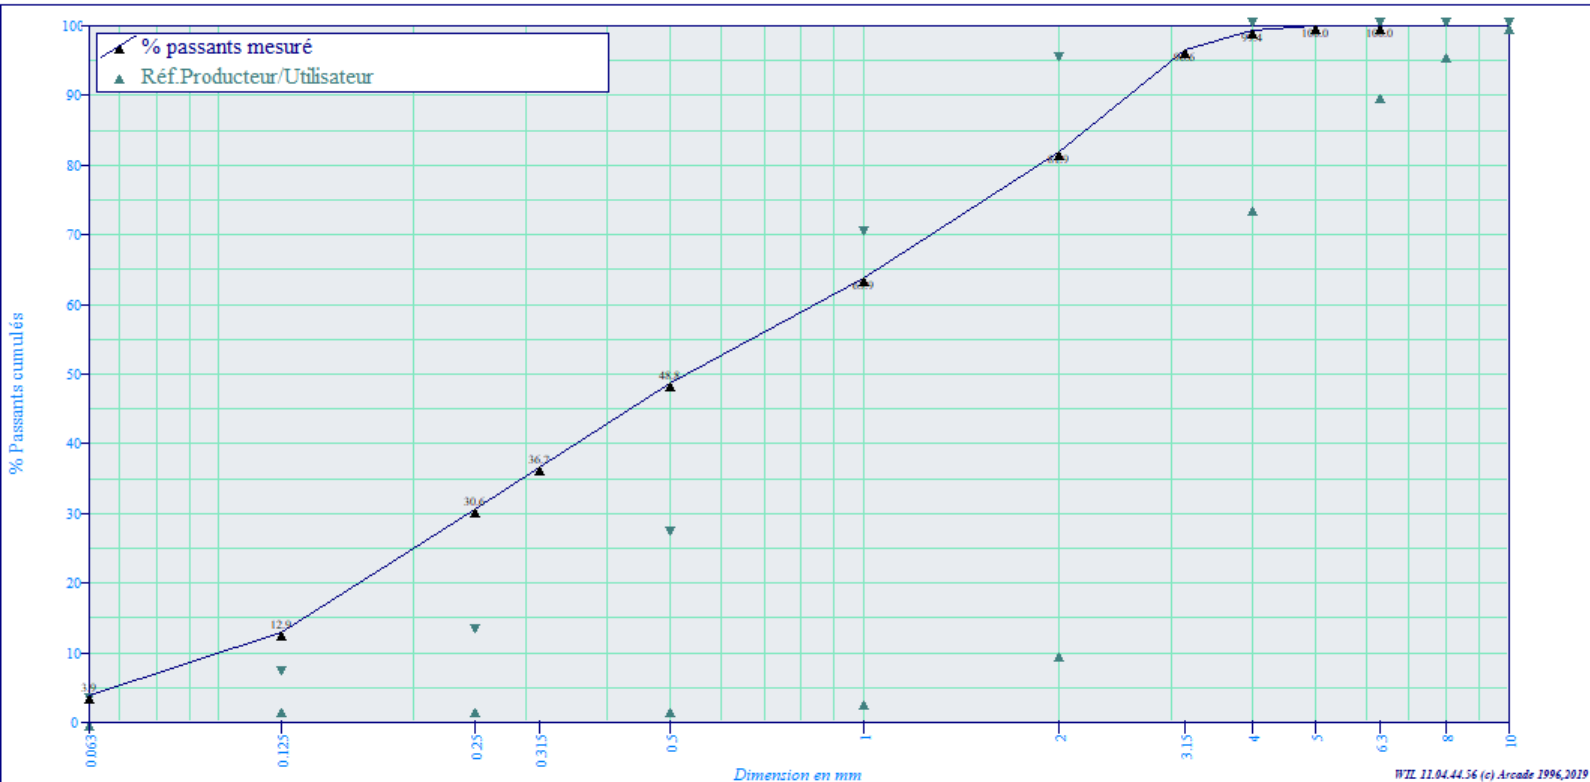
Producteur : THUEYTS
Granulats : SABLE 0/4 POUZZOLANE
Utilisateur : EUROPOZZOLANE

Contrôleur	LABORATOIRE CRB Route de Pézenas lieu-dit Naffrie 34630 SAINT-THIBERY
Prélèvement n° C2068002	prélevés le 09/03/2022 à 09:00
Classe granulaire	0/4 mm
Provenance	Fabrication
Pétrographie	POZZOLANE
Elaboration	Lavage et Tamisage
Fait par	PS
Référence	Réf.Producteur/Utilisateur
Observations internes	Coefficient d'uniformité : 8.5
Observations	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Norme
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène (0/2)		0.49 g		EN 933-9
Teneur en eau par séchage en étuve venti		4.2 %		EN 1097-5
Teneur en fines	0.0	3.9 %	3.0	EN 933-1

Analyse granulométrique

Masse	Minimum	%tamisat	sèche	902 g
Tamis (mm)			Maximum	
6.300	90.00	100.00	100.00	
5.000		100.00		
4.000	74.00	99.40	100.00	
3.150		96.60		
2.000	10.00	81.90	95.00	
1.000	3.00	63.90	70.00	
0.500	2.00	48.80	27.00	
0.315		36.70		
0.250	2.00	30.60	13.00	
0.125	2.00	12.90	7.00	
0.063	0.00	3.90	3.00	


Technicienne de laboratoire